


DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY ROZDZIELNI TP-1

TN-S

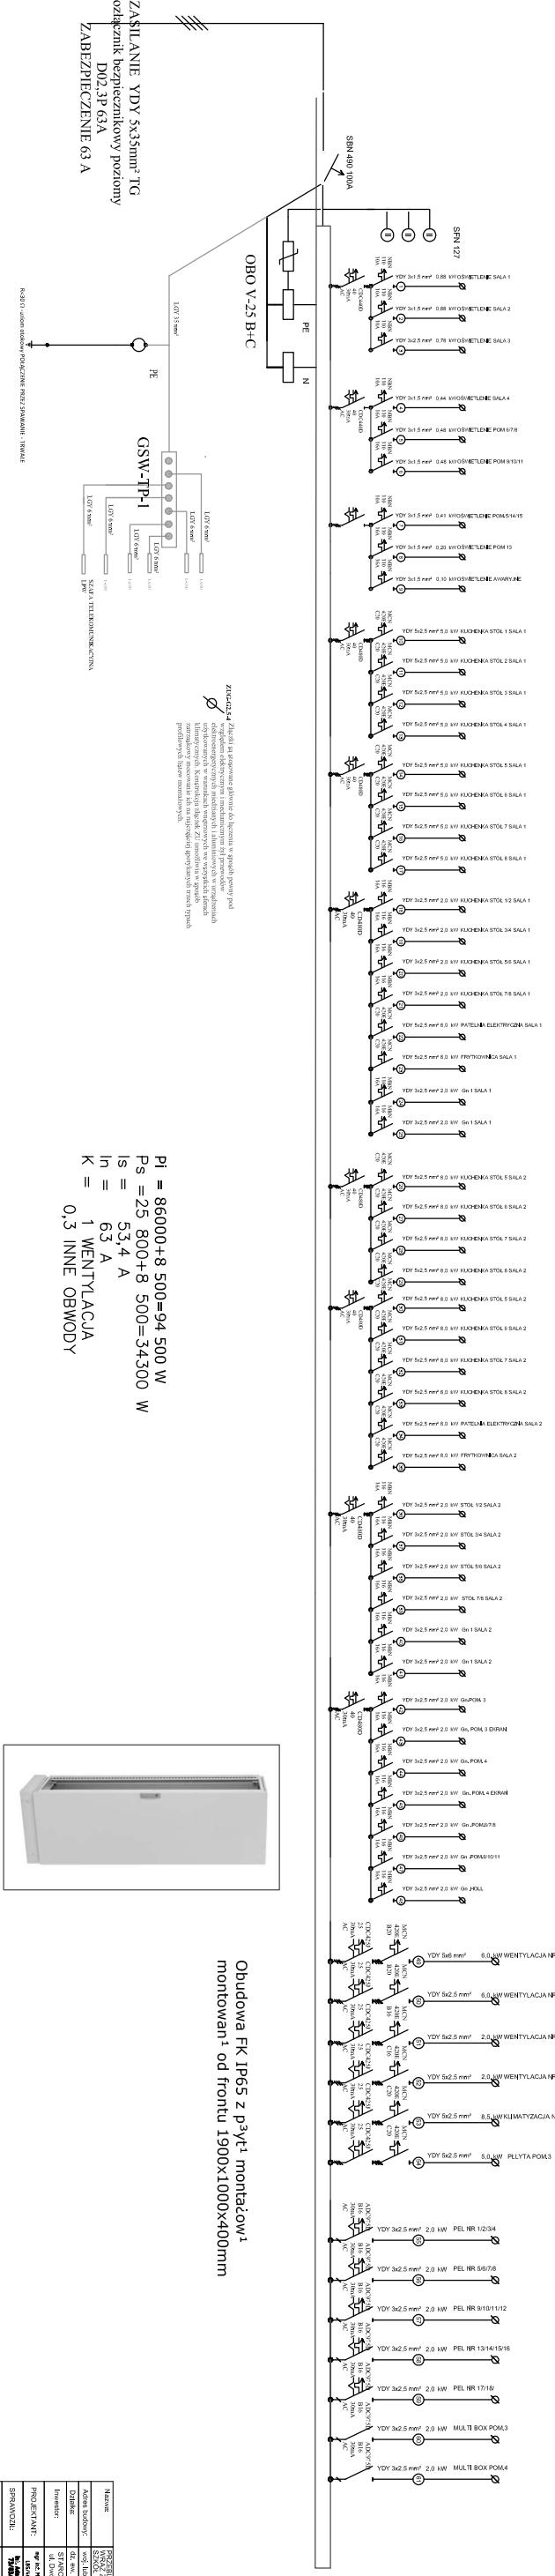

ZWYKŁA 400V/16A bezpiecznik różnicowy do badania w panelu sterującym pod obciążeniem. W przypadku awarii niebezpiecznej (np. uszkodzenia izolacji) powodującej uszkodzenia i zagrożenie życia lub zdrowia, bezpiecznik różnicowy powinien być wyłączone. Komunikat o awarii powinien być natychmiast zgłoszony do odpowiednich służb.

$P_i = 86000 + 8\ 500 = 94\ 500\ W$
 $P_s = 25\ 800 + 8\ 500 = 34\ 300\ W$
 $I_n = 53,4\ A$
 $K = 1$ WENTYLACJA
 0,3 INNE OBWODY



Obudowa FK IP65 z p³ytk¹ montażow¹
 montowan¹ od frontu 1900x1000x400mm

Wzrost	170
Waga	70
Temperatura	20°C
Waga	100
Wzrost	170
Waga	70
Temperatura	20°C
Waga	100
Wzrost	170
Waga	70
Temperatura	20°C
Waga	100