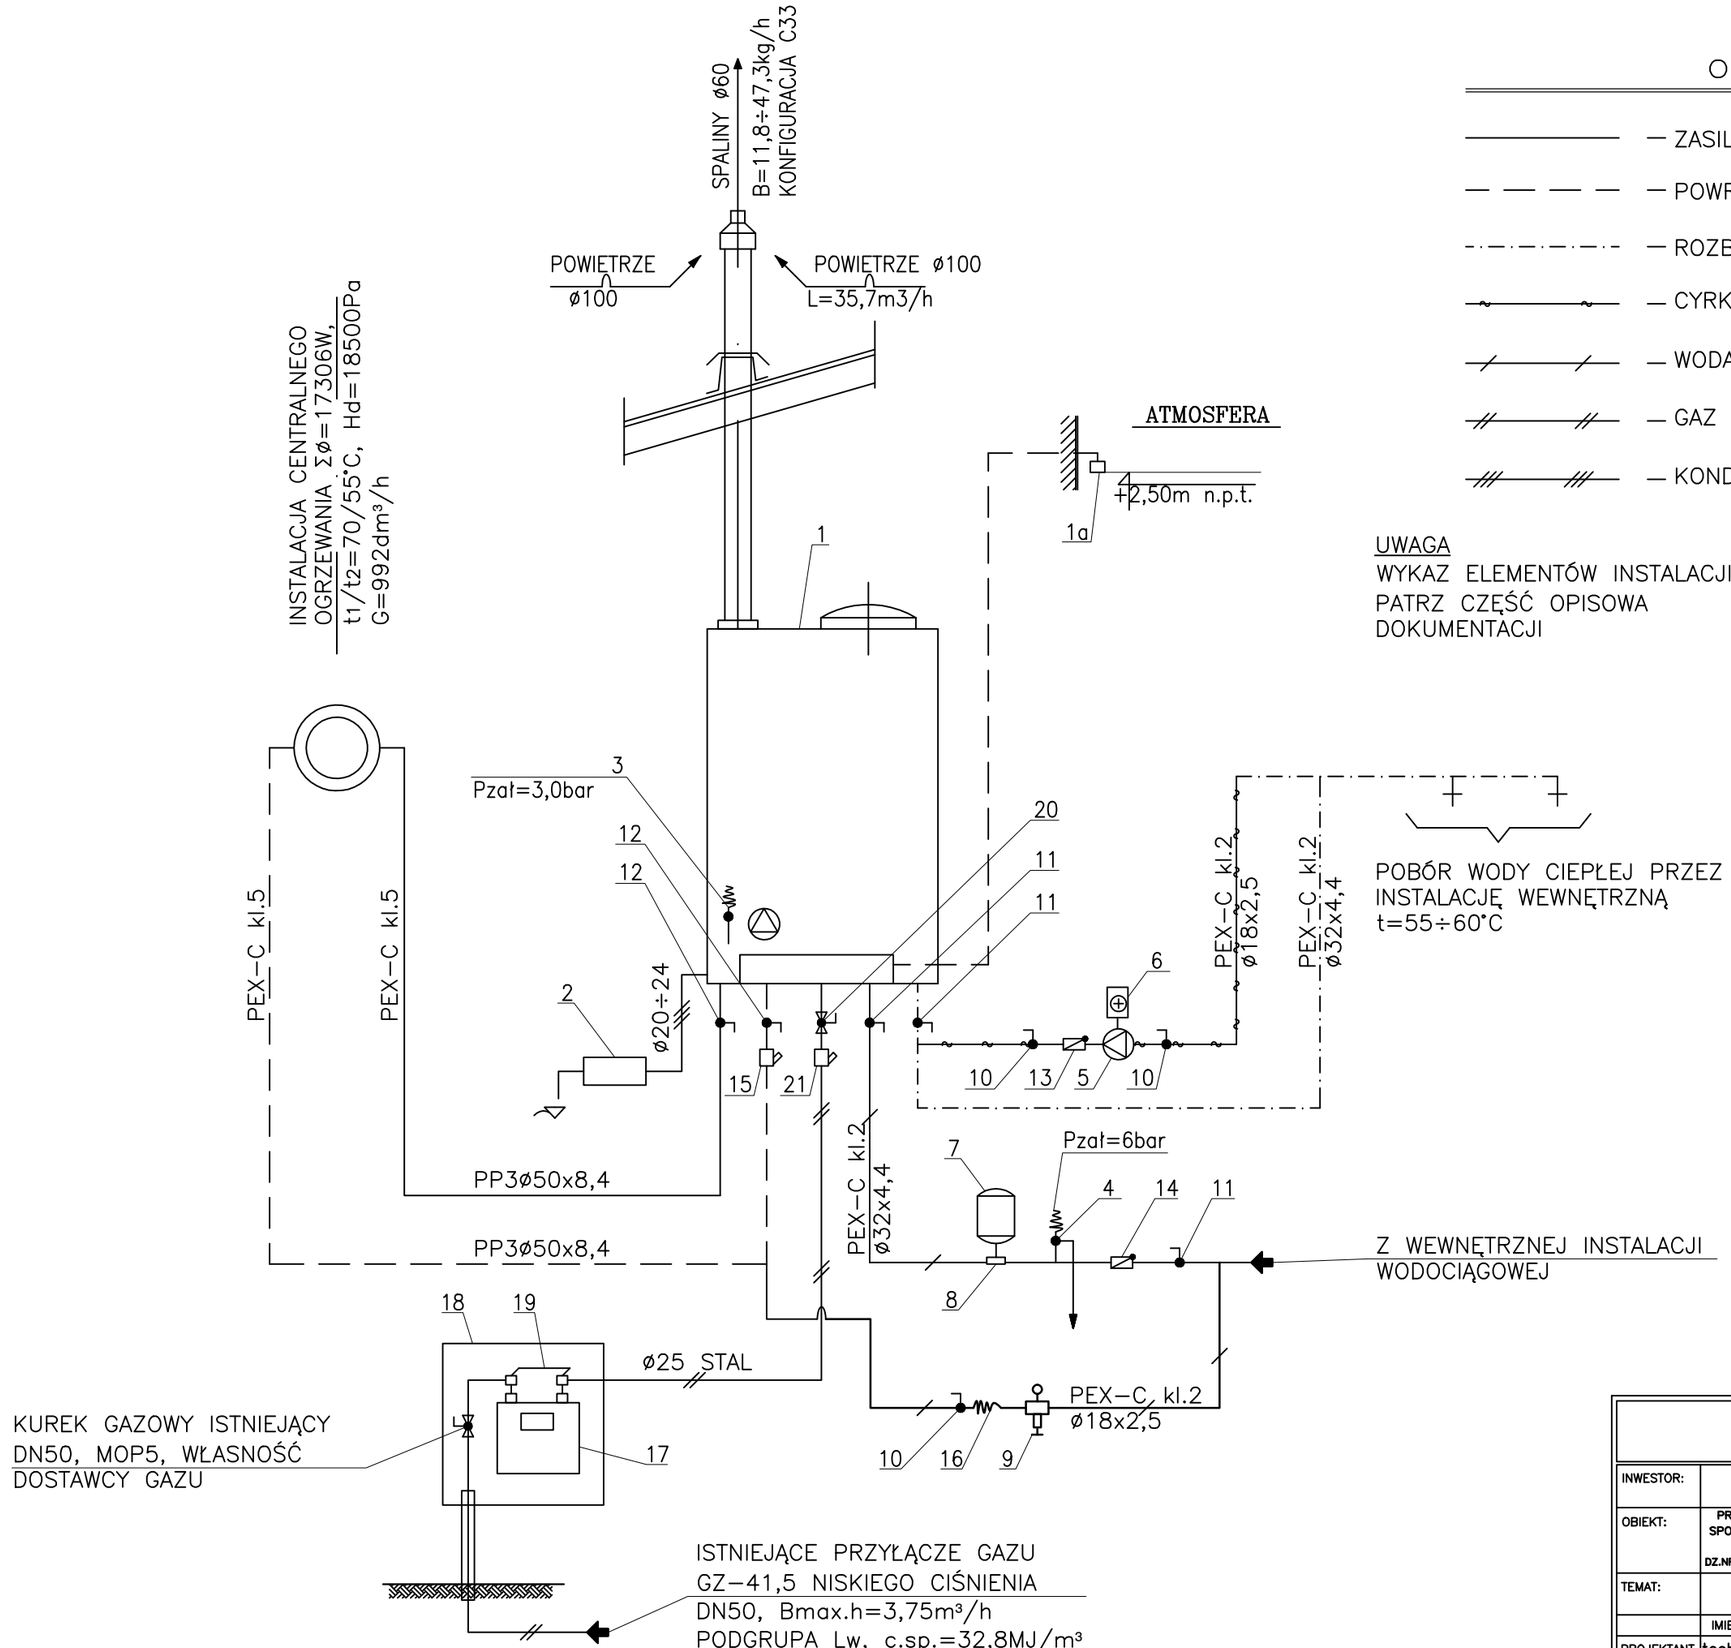

OZNACZENIA

- — ZASILENIE C.O. $t_1=70°C$
- — POWRTÓT C.O. $t_2=55°C$
- — ROZBIÓR WODY CIEPŁEJ $t=55\div60°C$
- — CYRKULACJA WODY CIEPŁEJ $t=45\div50°C$
- — WODA ZIMNA $t=10°C$
- — GAZ GZ-41,5, PODGRUPA Lw
- — KONDENSAT

UWAGA
WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI –
PATRZ CZĘŚĆ OPISOWA
DOKUMENTACJI

POBÓR WODY CIEPŁEJ PRZEZ
INSTALACJĘ WEWNĘTRZNĄ
t=55÷60°C

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
KRZYSZTOF JASIŃSKI
ul. POZNAŃSKA 25/5, 68-200 ŻARY

INWESTOR:	Powiat Żagański ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań			
OBIEKT:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, 67-300 SZPROTAWA, UL. HENRYKOWSKA DZ.NR 115/18, 115/17, 127, OBRĘB 0002 SZPROTAWA, J.EW. 081007_4 SZPROTAWA MIASTO			DATA: 04.2018
TEMAT:	**SCHEMAT POŁĄCZEŃ KOTŁA**			BRANŻA: SANITARNA
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	SKALA: –
PROJEKTANT	tech. TADEUSZ BUŚKO	25/89/ZG, 180/77/ZG spec. instalac. inżynierska		
KREŚLIŁ	lic. EMIL BARTOSZEWICZ			NR RYS.: S/8
SPRAWDZIŁ	mgr inż. MAŁGORZATA BARTOSZEWICZ	ZAP/0078/POOS/04 spec. instalac. inżynierska		