


SCHEMAT KOTŁOWNI

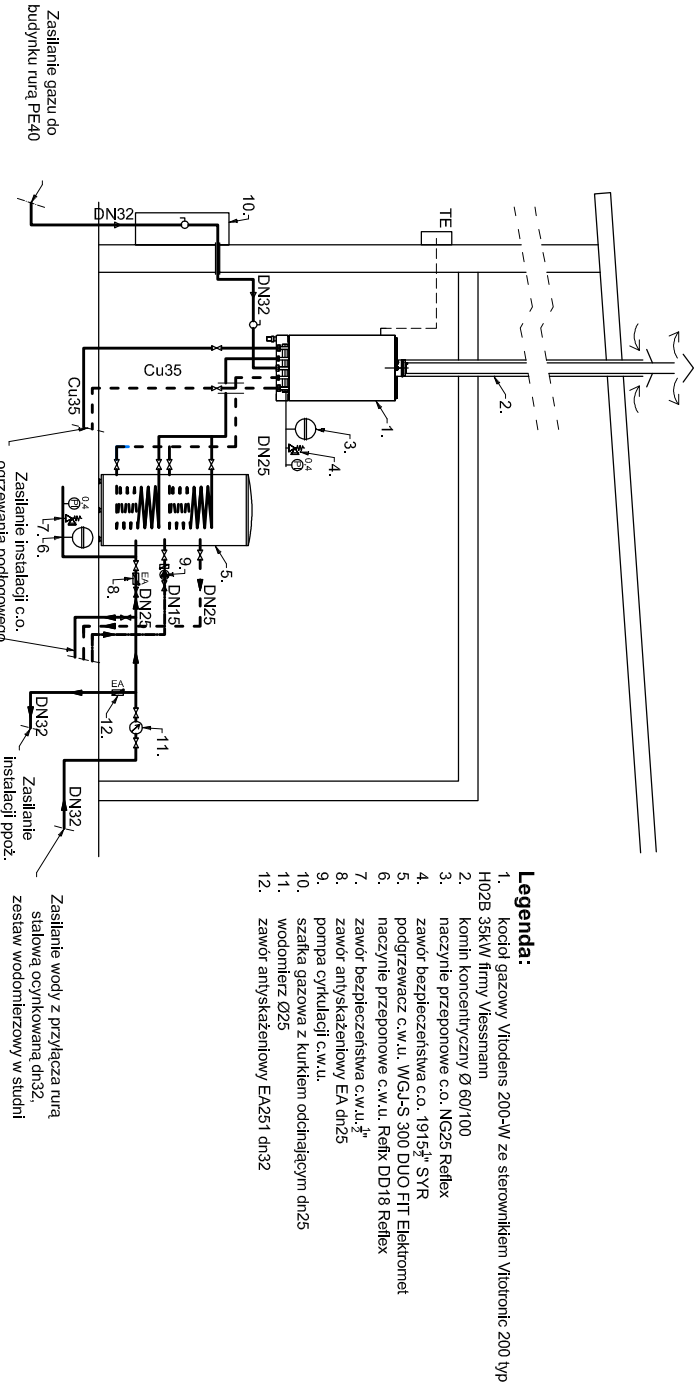

- Uwagi:**
- Montaż instalacji i urządzeń wykonać wg wytycznych producenta
 - Urządzenia i materiały podano jako równoważne, dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem zachowania parametrów, jakości i możliwości współpracy zamienników
 - Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w stałowych tulejach ochronnych
 - W razie niezgodności skontaktować się z projektantem
 - Projekt sporządzono w celach formalno-prawnych. Dla potrzeb wykonawstwa należy sporządzić oddzielny projekt wykonawczy.

- Legenda (armatura):**
- filtr siatkowy
 - zawór oddnający
 - zawór zwrrotny
 - zawór 3-drogowy
 - zawór bezpieczeństwa
 - odpowietznik
 - czujnik temp.
 - termometr (0+100 °C)
 - manometr (0+0,1 MPa)
 - manometr (0+0,4 MPa)
 - manometr (0+1,0 MPa)
 - termomanometr (0+100 °C; 0+0,4 MPa)

- Legenda (wod-kan):**
- zimna woda
 - ciepła woda użytkowa
 - cyrkulacja ciepłej wody
 - kanalizacja sanitarna (prowadzona w posadzce)
 - kanalizacja sanitarna (prowadzona pod stropem)
 - instalacja c.o. (zasilanie)
 - instalacja c.o. (powrót)
 - instalacja gazowa

Objekt:	BUDOWA DWÓCH DOMÓW DZIECKA REALIZOWANYCH W DWÓCH ETAPACH (budynnek A - etap I, budynnek B - etap II).
Adres budowy:	woj.Lubuskie, pow.Żagań, j. ew. 081007_4 Szprotawa, ul. Sobieskiego
Działka:	294/5, 373/1 obr 0001 Szprotawa
Inwestor:	POWIAT ŻAGAŃSKI ul. Dworцова 39, 68-100 Żagań
PROJEKTANT BR. SANIT.	Barbara Fogel spec. instal-inżynier/na Upz: nr .95/2005/Zg podpis:
OPRACOWAŁ	podpis:
Data:	Lipiec 2019 skala 1:100
SCHEMAT KOTŁOWNI INSTALACJA WOD, KAN, CO, GAZ RYS: S7	