

Rzut przyziemia - sala
gimnastyczna

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1	Sala gimnastyczna
387,4 m²	klepka
2	Salka do ćwiczeń
51,1 m²	klepka
3	Magazyn
11,1 m²	gres
4	Szatnia
11,2 m²	gres
5	Szatnia
23,1 m²	gres
6	Magazyn
11,1 m²	gres
7	Szatnia
11,2 m²	gres
8	Wc
7,4 m²	gres
9	Wc
7,4 m²	gres
10	Korytarz
80,2 m²	gres
11	Szatnia
10,9 m²	gres
12	Magazyn
9,3 m²	gres


OZNACZENIA :

- PVC
I

Istniejące okno PVC
- 1N

Nawiewnik ciśnieniowy
- AL

Drzwi aluminiowe
brąz profil ciepły

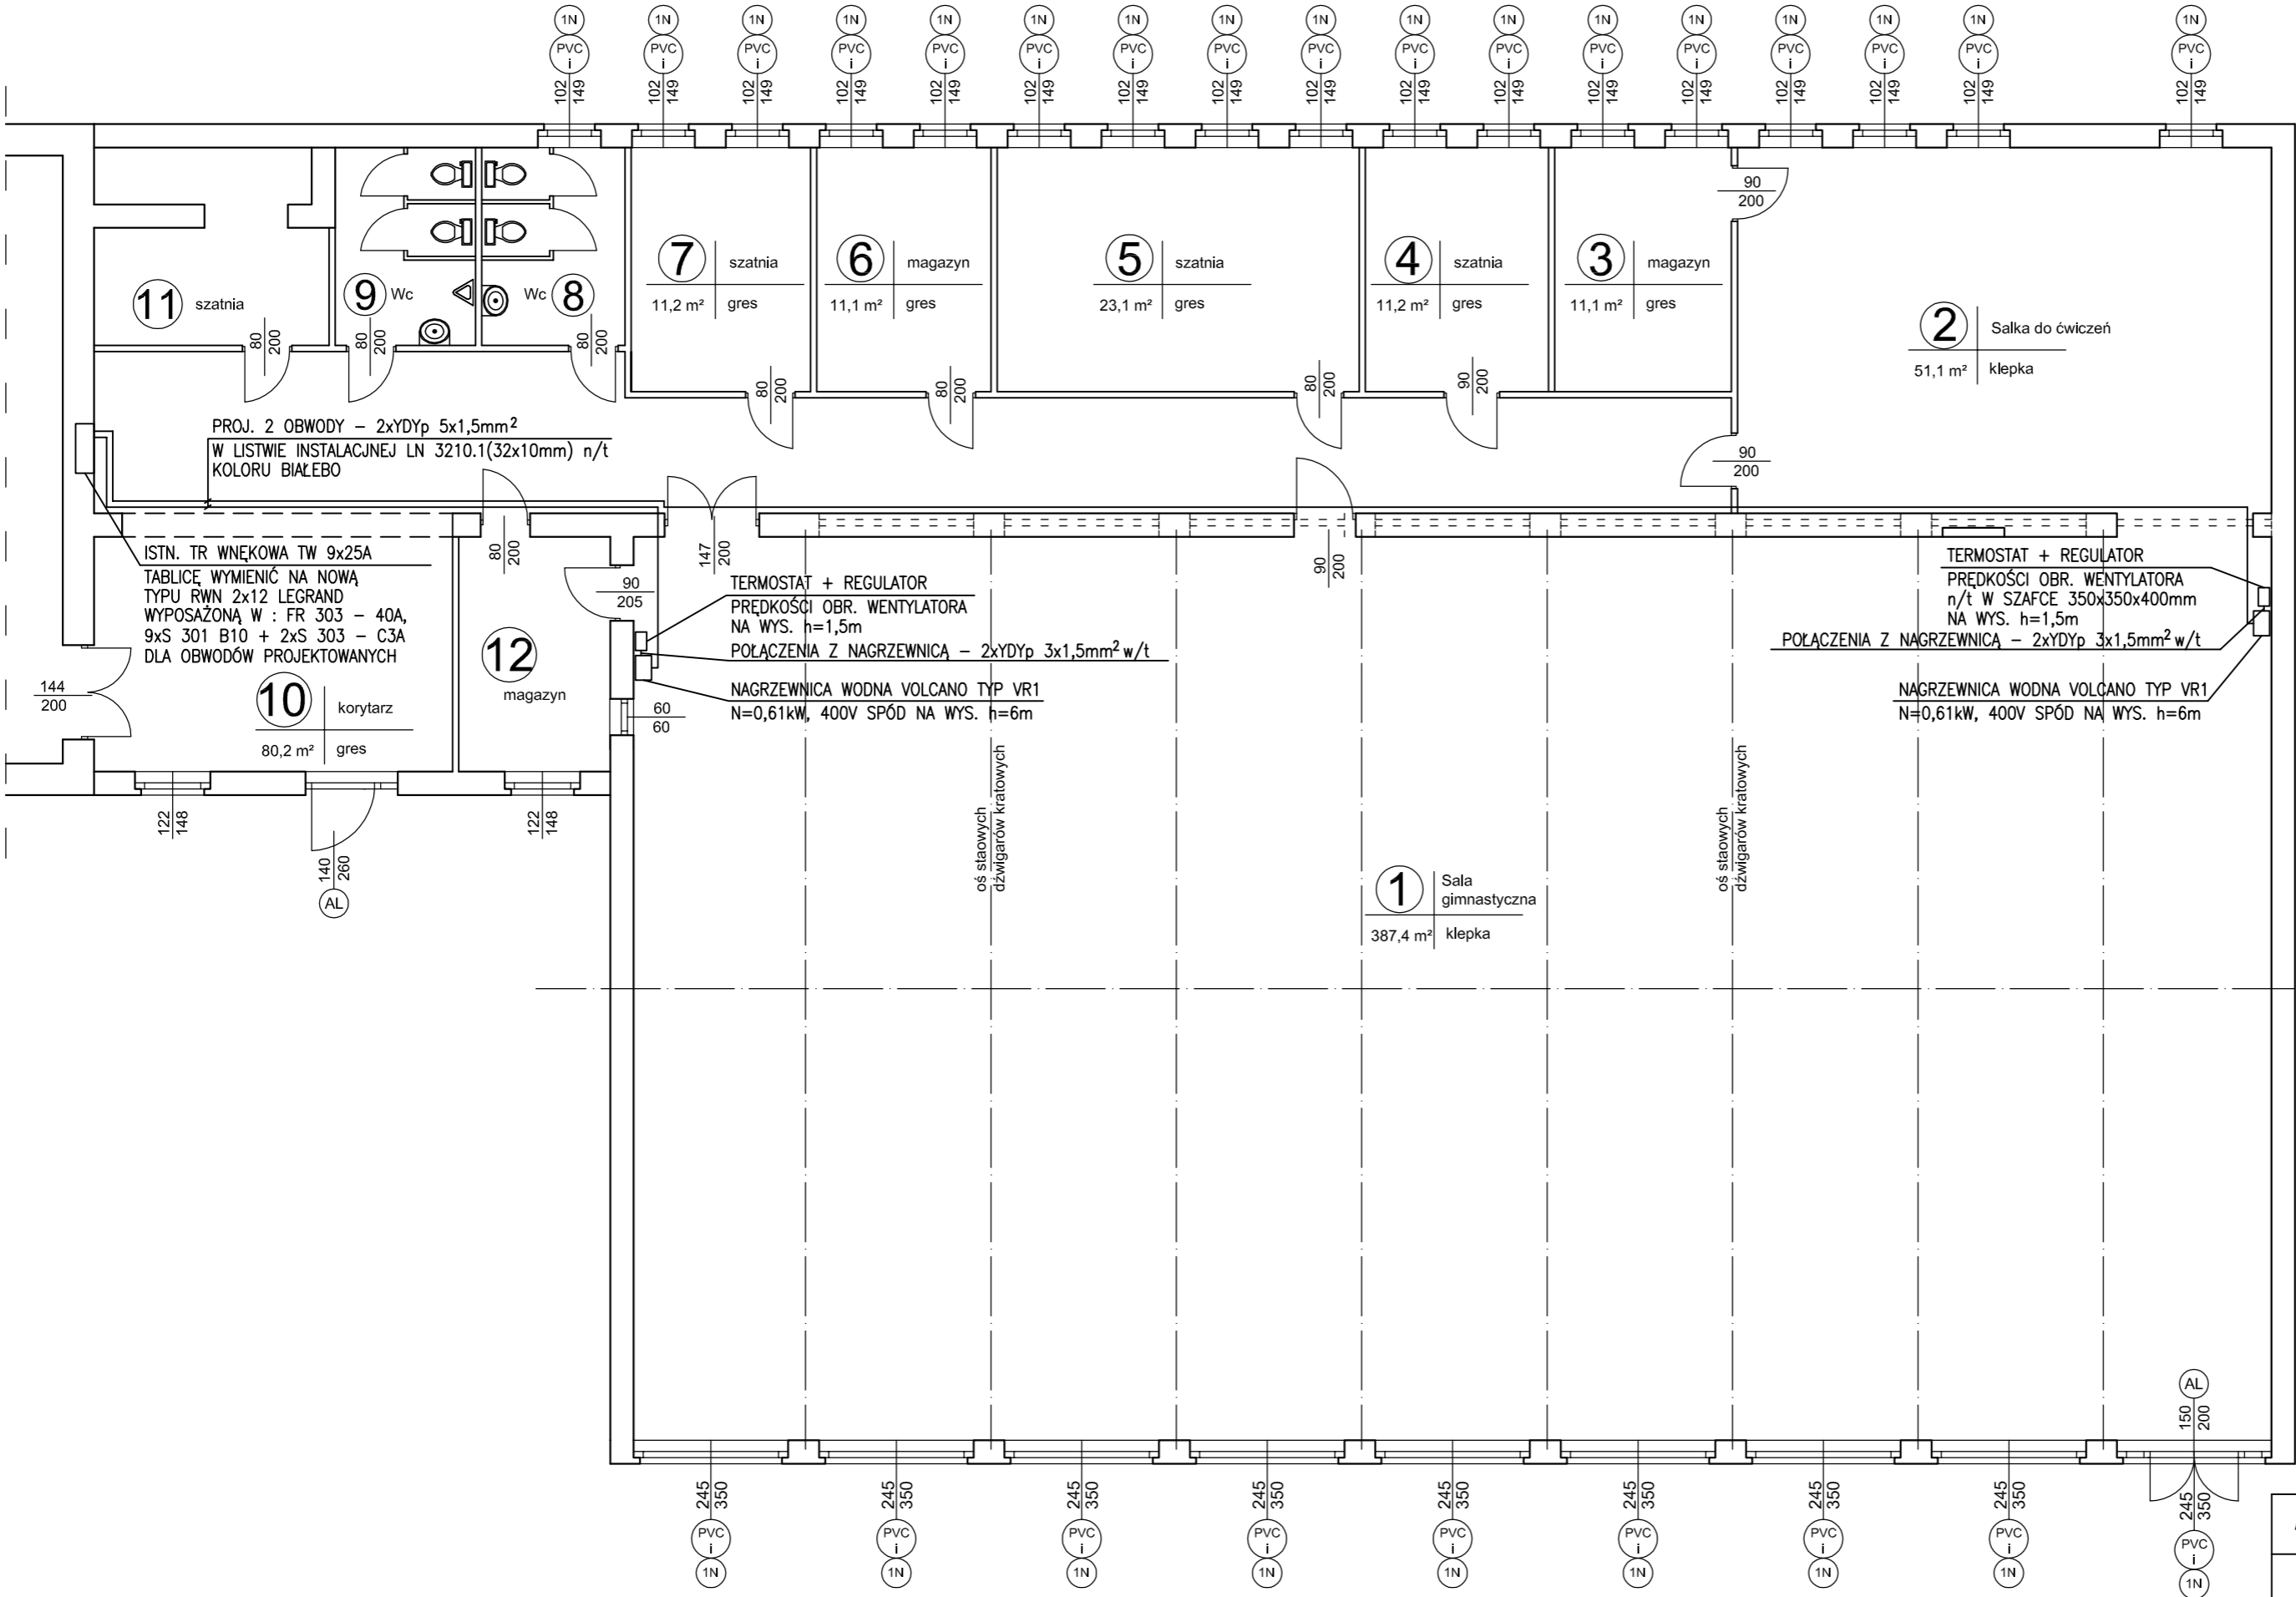

Inwestor :	Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39		
Obiekt :	Termomodernizacja zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu przy ul. Pomorskiej 7		
Temat :	Rzut przyziemia-sala gimnastyczna Projekt zasilania nagrzewnic wodnych w budynku sali gimnastycznej		
Projektował :	inż. Edmund Zdziarski	Upr. bud. 204/64/ZG spec. inst. elektr.	Rys. nr E/5
Sprawdził :	inż. Włodzimierz Woźniak	Upr. bud. 143/73/ZG spec. inst. elektr.	Skala 1:100

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

```
/Title  
( )  
/Subject  
(D:20100401131841+02'00' )  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20100401131841+02'00' )  
/CreationDate  
(kadm)  
/Author  
-mark-
```